

# Propan und Butan: Schutzmassnahmen bei Gasaustritt in Räumen

suvaPro


Sicher arbeiten

# Gasaustritt ohne Brand


**1** Alle Absperrorgane schliessen und dadurch die Gaszufuhr unterbrechen.




**2** Undichte Gasflaschen aus den Räumen entfernen und an einen sichern Ort im Freien bringen.

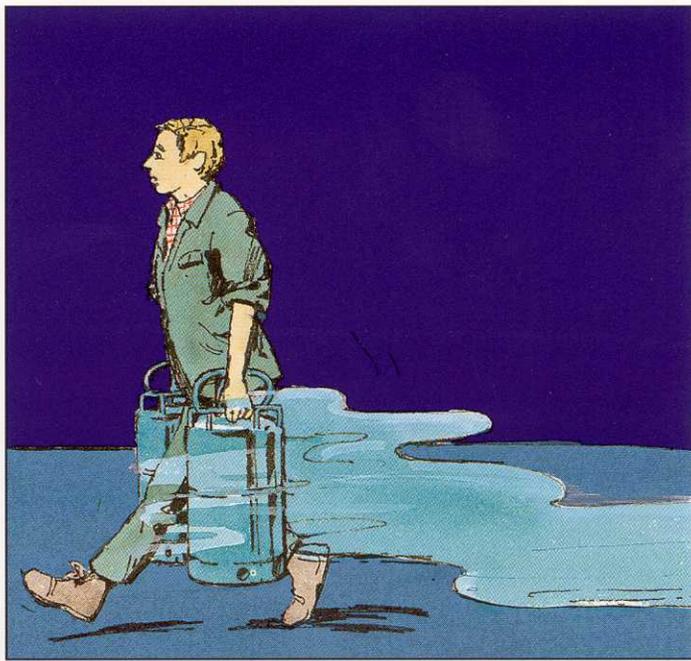

**3** Für eine wirksame Lüftung (Durchzug) sorgen.

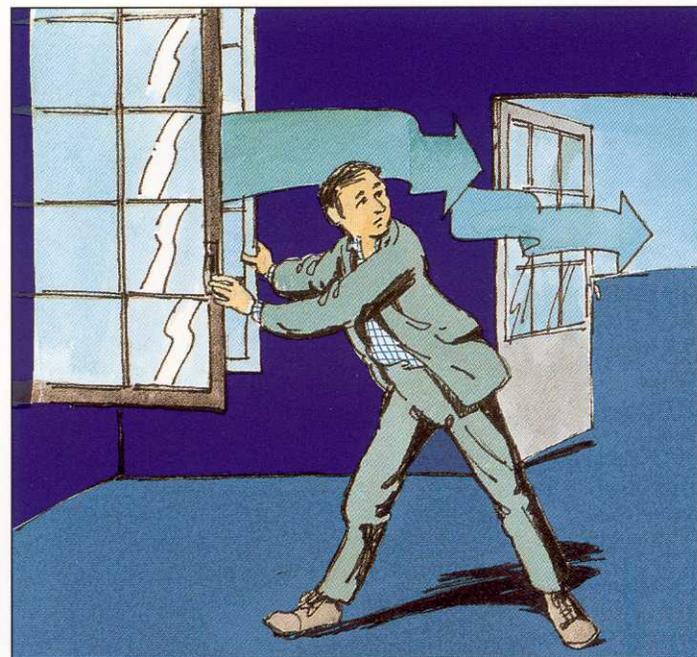


**4** Zündquellen jeglicher Art vermeiden:  
Keine elektrischen Schalter, Geräte und dgl. betätigen, gegebenenfalls die elektrischen Sicherungen entfernen und dadurch den Strom unterbrechen.  
Offenes Feuer löschen und nicht rauchen.

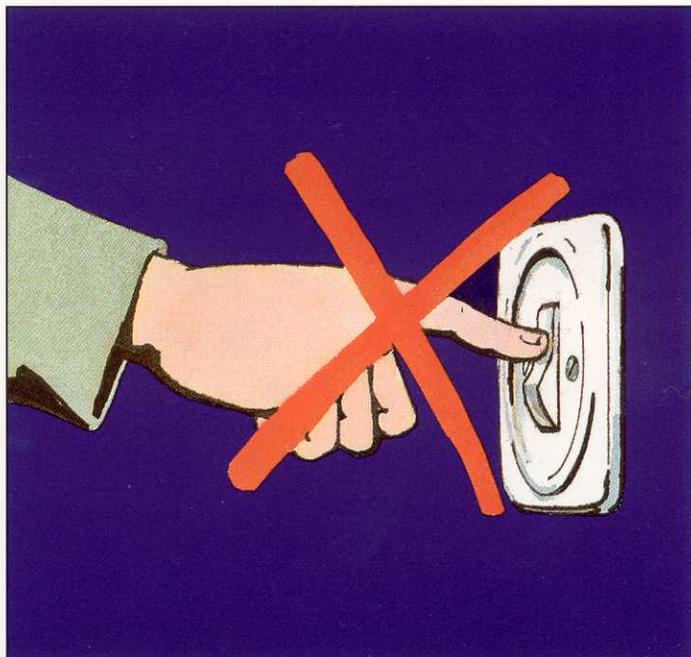


# Gasaustritt mit Brand


**1** Alle zugänglichen Absperrorgane schliessen und dadurch die Gaszufuhr unterbrechen.

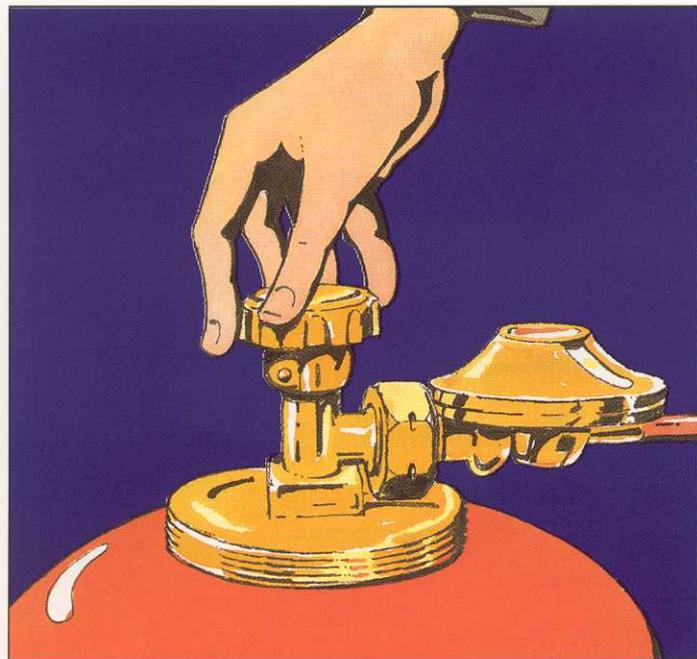

**2** Durch Brandeinwirkung gefährdete Objekte kühlen (z. B. mit stationärer Berieselungseinrichtung, Schlauchleitung ab Hydrant oder Wasserwerfer).

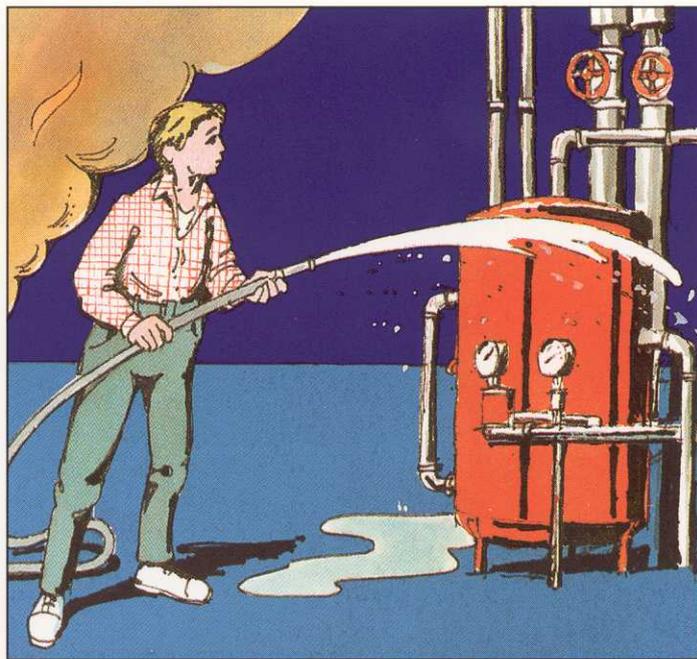

**3** Brennende Flaschen, deren Ventile sich nicht mehr schliessen lassen, und/oder Reserveflaschen wenn möglich an einen sicheren Ort im Freien bringen.

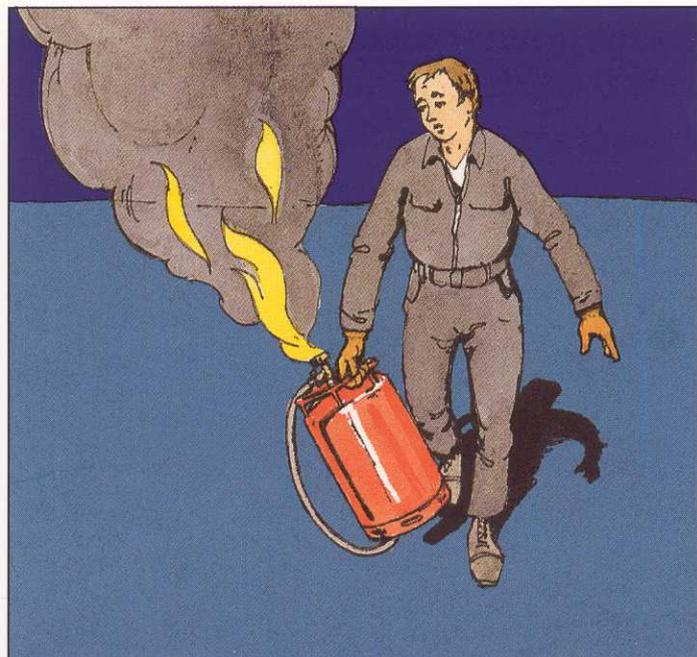


**4** Weitergehende Massnahmen nur durch Spezialisten anordnen lassen.



# Brand im Bereich von Flüssiggas

**1** Ortsfeste Anlagen kühlen (z. B. mit stationärer Berieselungseinrichtung, Schlauchleitung ab Hydrant oder Wasserwerfer).

**2** Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernen oder, falls dies nicht möglich ist, kühlen.

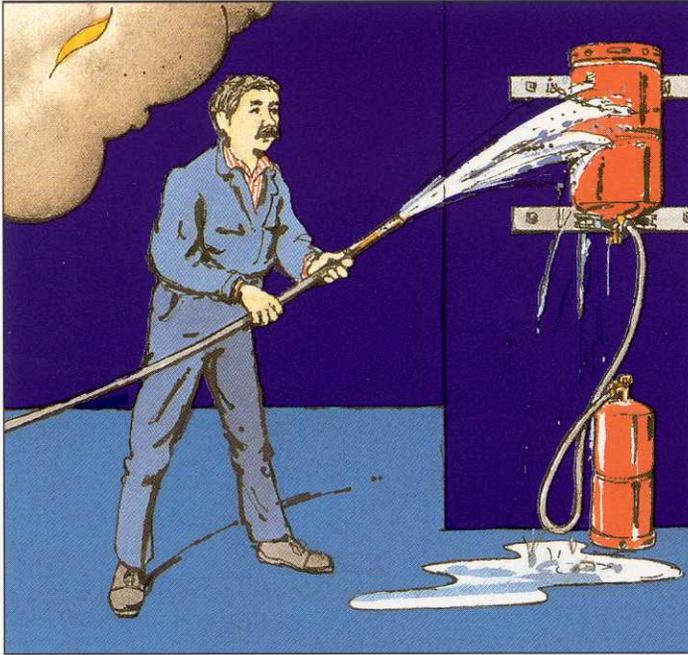

**Propan und Butan (Flüssiggas) sind unsichtbare, riechbare, leichtentzündliche, explosionsfähige Gase, die schwerer sind als Luft.**

**Gasbehälter können bersten, wenn sie zu stark erhitzt werden.**

**Bei Flüssiggasbränden grundsätzlich zuerst den Gasaustritt unterbinden und dann den Brand löschen.**

**Brennendes Flüssiggas nur löschen, wenn dies aus bestimmten Gründen nötig ist (z. B. um das Ausbreiten des Brandes zu verhindern).**

**Dabei die bei Gasaustritt ohne Brand geforderten Massnahmen treffen. Als Löschmittel eignen sich AB- oder B-Pulver.**

**Hilfe anfordern bei:**

**Feuerwehr**

**Tel. Nr.: 118**

**Gaslieferant/Ersteller der Anlage**

**Tel. Nr.:**